
לוח ראשי מחוץ למבנה מוזן מחח"י

וממערכת סולארית.

לא מכיל קווים נוספים

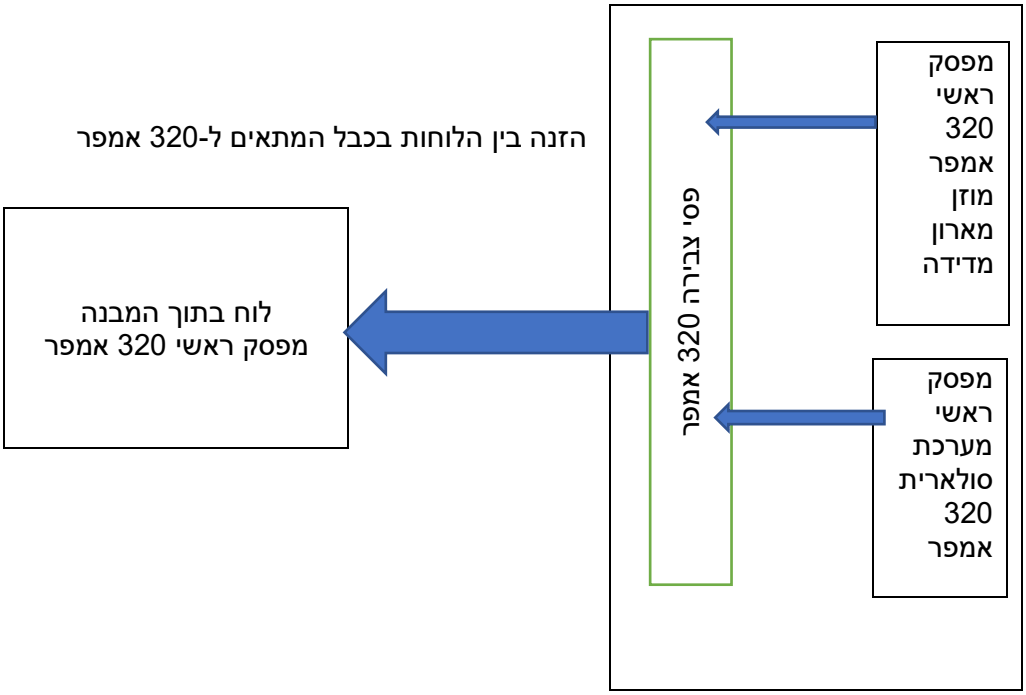

השאלה שלי היא האם מכיוון וכל המפסקים 320 אמפר והכבילה והחיווט מתאימים ל-320 אמפר ואין צרכנים נוספים בלוח הראשי

האם אני יכול לוותר בלוח הראשי על מפסק המגן על היציאה ללוח המשני ולחבר את כבל היציאה ישירות לפסי הצבירה? תודה רבה